


品質管理・設計に関する新しい取り組みをご説明

6月1日にヤブシタ札幌本社にて「ヤブシタ品質説明会」を開催しました！三菱電機住環境システムズ(株)様、加茂川啓明電機(株)様、倉敷化工(株)様をヤブシタ本社2階会議室にお招きし、ヤブシタの品質管理の仕組み・3DCADによる防雪フード設計などをご説明致しました。

ヤブシタ品質説明会 @札幌



▲設計・山口担当より3DCAD「SOLIDWORKS」による防雪フード設計のご説明



▲ヤブシタ 防雪フード＋防振架台＋高置架台

告知
防振架台ラインナップ変更

ヤブシタの防振架台ラインナップを近日中に変更させて頂きます。今までは1種類の防振架台のラインナップでしたが、今後は

- ① 標準タイプ防振架台
型名：MOABM-000A2
- ② 現地組み立て式防振架台
型名：MOCBM-000B

の2種類を取り揃えます！それに伴いまして前述の通り型名が変更になりますので、ご迷惑お掛けいたしますがご了承の程宜しくお願い申し上げます。



ヤブシタHOT新聞をご覧頂き誠に有難うございます。今回は北海道でのヤブシタの活動を中心に防振架台のラインナップ変更について、別紙にてメルスノーワイド架台のモデルチェンジ、DT-R用防雪フードの新仕様と選定時のご注意について記載しております！

▼ヤブシタゴルフ倶楽部同好会主催で北広島にて開催された「第1回ヤブシタ杯」



YABUSHITA GOLF CLUB

ヤブシタ ゴルフ倶楽部同好会

ヤブシタの同好会制度がスタートしました！結成された同好会に対し会社が活動費の補助をするという制度。同好会第1号としてヤブシタゴルフ倶楽部同好会が誕生しました。会長はヤブシタエネシス(株)の神山営業部長、副会長は森社長、会計兼マネージャーは冷熱業務の清水担当で発足。6月4日にゴルフ倶楽部同好会主催でゴルフコンペを行い活動をスタートしました。

初代会長の神山営業部長は「ゴルフは金銭的なハードルが高いスポーツ。女性社員や若手社員がゴルフを始め易いように森社長の声掛けにより同好会を設立した。ぜひ一度ゴルフをやってみて欲しい。」と語っていました。活動としては年2回ゴルフ大会を企画する予定とのことです。



▲第1回ヤブシタ杯 女子部優勝の横山リーダー(社会システム事業部)

ゴルフ後はジンギスカン！志田担当(写真左)もニコリ！



唯木郁江の 一回コラム



こんにちは！いよいよ夏本番！レジャーに出かけると蚊に刺されてしまうこともありますよね。そんな時、市販の薬を塗布すると思いますが、自分に効くものとそうでないものがあることをご存知ですか？刺された直後だけ痒み・赤みが出る方は①抗ヒスタミン剤主体のもの（かゆみを抑えるもの）、次の日も痒みが続く方には②ステロイド剤配合のもの（炎症を抑えるもの）が良いようです。たとえば「ムヒS」は①、「液体ムヒS」は②ですね。

皆様はどちらのタイプですか？是非配合成分をチェックしてみてください♡

メルスノーワイド専用架台 モデルチェンジ

POINT
1

幅、奥行きコンパクト化

架台の幅が90mm、奥行きが70mmコンパクトになり、架台端部に雪が積もりにくくなるように改良致しました。重量も12.5kg軽くなり、搬入がしやすくなりました。

POINT
2

室外機設置高さ 200mmUP

ヘッダーからG.L.までの距離を長くすることにより配管接続が容易になりました。

POINT
3

支持部材の強化

支持部材を増やすことにより、ポンプやヘッダー等の部材の固定をより強化しました。

POINT
4

アンカープレートの向きが変更可能に

アンカープレートを現地で変更できるように取外しできる仕様になりました。

POINT
5

フレームの材質を変更



フレームをSS400+溶融亜鉛メッキからZAM素地に変更しました。

型名：MOPAC-HW140(S)-RHKD-3

新型

旧型

型名：MOPAC-HW140(S)-RHKD

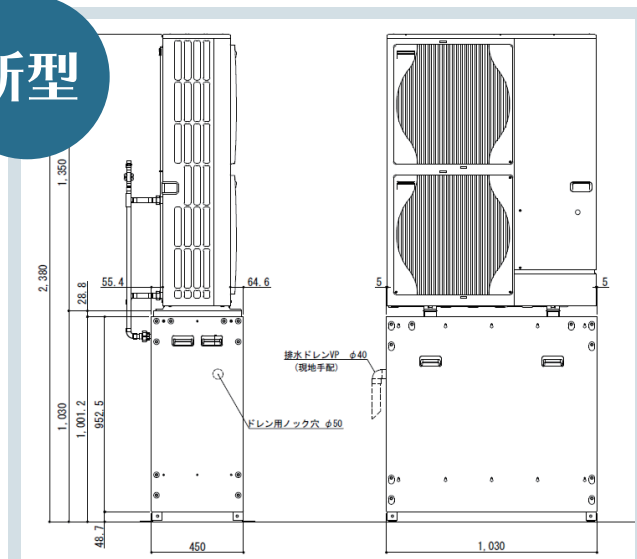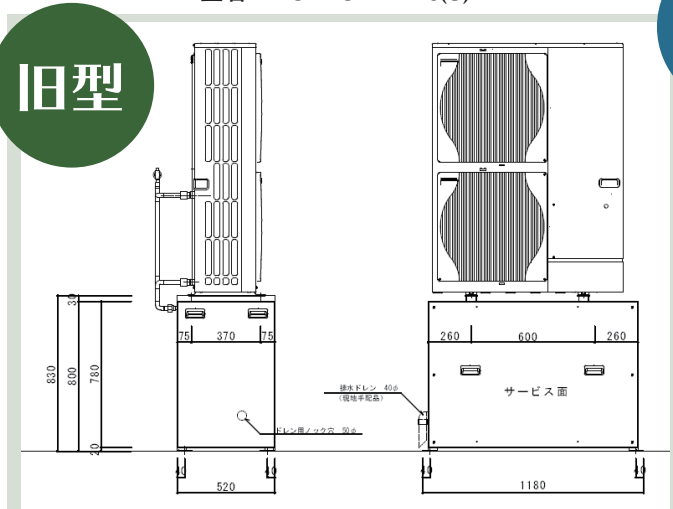


DT-R 用 防雪フード 新仕様のお知らせ & 選定時のご注意

公共建築向け 新仕様のお知らせ

積雪地区で公共建築工事標準仕様が求められる場合は DT-R 用防雪フード「公共建築仕様（防鳥網付吸込フード）」で対応可能です。公共建築工事標準仕様の場合、フィンガードを設けなければいけません。しかし、防雪フードとフィンガードは併用できません。そこで積雪地区で公共建築工事標準仕様が必要な場合は防雪フード+防鳥網にて現場対応致します（三菱電機㈱冷熱システム製作所様とお打合せ済み）。価格・詳細な仕様に関してはヤブシタ冷熱システム課（011-624-0022）までお問い合わせ下さい。


設置
イメージ

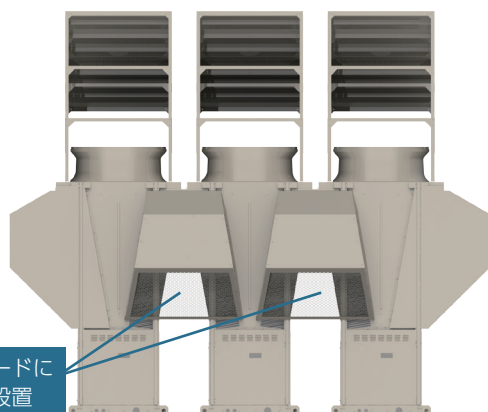

DT-R 用防雪フード 散水設備との併用について

DT-R 用防雪フードと散水設備は併用できませんので、ご了承の程宜しくお願い致します。

設置
イメージ

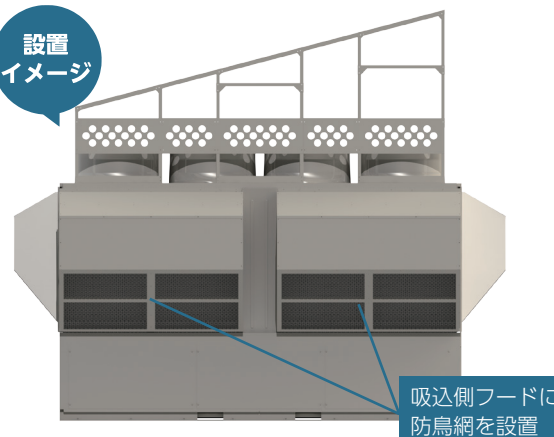

DT-R 用 吸込側連結用防雪フード 選定・設置時のご注意について

DT-R 用吸込側連結用防雪フード（MOPAC-DTR1800LR）はユニット間隔が 50mm でなければ取り付けられません。ですので、三菱電機㈱冷熱システム製作所様でご用意されております連結金具の併用を推奨致します。

